

Pla Sectorial Utilització Instal·lacions Esportives

(DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA)

Document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 28 d'octubre de 2020

L'etapa de represa a les instal·lacions esportives



A l'etapa de represa de la COVID-19, el “Pla d'acció pel desconfinament esportiu a Catalunya”, aprovat pel PROCICAT, recull les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 al sector esportiu.

Aquest Pla situa el règim jurídic aplicable a les activitats esportives de Catalunya; els criteris generals per a la pràctica de l'activitat física i esportiva organitzades, així com per a les competicions i esdeveniments esportius; la continuïtat de les activitats esportives de lleure i tecnificació per a menors de 18 anys; i les condicions per a la celebració d'assemblees i reunions d'entitats esportives regulades pel Decret Llei 31/2020.

També dedica un apartat a l'àmbit de les instal·lacions esportives, on estableix que es podran desenvolupar activitats esportives en instal·lacions i centres esportius, tant de caràcter individual com col·lectiu, sempre que es garanteixi la distància física interpersonal o fins i tot amb contacte físic, quan es formin grups estables seguint els protocols.

Aquest Pla estableix que el titular de cada instal·lació esportiva, haurà de disposar i actuar d'acord amb un “Pla de contingència” propi que contempli les normes i protocols de prevenció per minimitzar els riscos i la propagació de la pandèmia.

Per tal de facilitar aquesta tasca als titulars i gestors de les instal·lacions esportives, el present document recull, de manera resumida i actualitzada, els principals criteris a tenir en compte en la utilització de les instal·lacions esportives durant l'etapa de represa de la COVID-19, fonamentat en el Pla d'acció pel desconfinament esportiu a Catalunya i el document Incidència de la pandèmia de la COVID-19 en els equipaments esportius de Catalunya, així com en les normes sanitàries d'aplicació general.


La SGAEAF reitera la importància que totes les persones implicades en el sistema esportiu de Catalunya actuïn en tot moment amb la màxima responsabilitat, prudència i sentit comú.

Aquest document recull de manera resumida els criteris a tenir en compte en l'ús de les instal·lacions esportives

Normes generals de prevenció

Extremeu les mesures de prevenció

- Les persones usuàries i treballadores han d'acomplir les mesures generals de protecció en tot moment i a tots els espais de les instal·lacions esportives.
- La limitació general de trobades i reunions de més 6 persones no és d'aplicació a les activitats esportives si es compleixen els requeriments del pla sectorial, llevat dels àmbits territorials on les autoritats sanitàries dictin restriccions específiques.
- Només estan permeses les excepcions de l'ús de la mascareta quan es facin activitats incompatibles amb el seu ús i durant el desenvolupament de determinades activitats esportives on dificulta la respiració.
- S'ha de mantenir la distància de seguretat de 1,5 m habitualment. Només els grups estables podran practicar activitats de contacte, sempre que es garanteixi el compliment dels protocols per formar aquests grups.
- No poden accedir a la instal·lació esportiva les persones amb la COVID-19, les que hagin estat en contacte estret o les que presentin símptomes compatibles amb la malaltia.

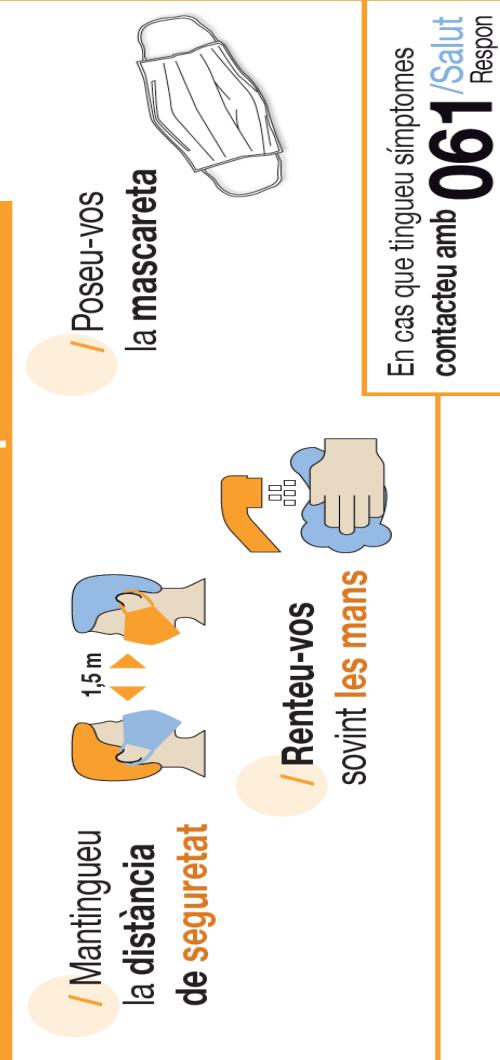

Tallem la cadena de transmissió


/Recorda: la detecció precoç de les persones amb COVID-19 i la ràpida identificació i l'allàtament dels contactes estrets és fonamental per mantenir el control de la pandèmia.

No ens podem relaxar. Evitem un rebrot!

[Més informació a Canalsalut](#)

A les instal·lacions esportives s'han d'aplicar les normes de caire general estableertes per les autoritats sanitàries

Normes específiques de la instal·lació



- Disposar d'un pla de contingència**
 - Les instal·lacions esportives han de ser espais segurs i exemplars en l'adopció de mesures contra la propagació de la pandèmia de la COVID-19.
 - Les instal·lacions que ofereixen un servei esportiu han de disposar d'un pla de contingència d'acord amb les normes sanitàries d'aplicació i amb el Pla d'accio pel desconfinament esportiu a Catalunya.




- Identificar el responsable de prevenció**

- Per aplicar els protocol de prevenció s'ha d'identificar una persona responsable. Aquesta persona, també serà la interlocutora amb l'autoritat sanitària quan sigui necessari.
- Cal establir protocols específics de riscos dels llocs de treball, de protecció, d'higiene, de neteja, de desinfecció i de gestió de residus.
- Dotar els equips i mitjans necessaris per poder implementar els diferents protocols de la instal·lació.
- Reforçar la renovació natural de l'aire i la ventilació constant dels espais interiors de tota la instal·lació esportiva.



- Definir els protocols de protecció i higiene**

- Establir l'aforament dels espais esportius i complementaris que conformen la instal·lació i aplicar les restriccions que en cada moment dictin les autoritats sanitàries per a determinats àmbits territorials.
- Amb caire general, es recomana prioritzar aquelles dinàmiques individuals que evitin al màxim, en la mesura del possible, el contacte físic entre esportistes i permetin el manteniment de la distància de seguretat.



Les instal·lacions esportives han de ser espais segurs i exemplars contra la propagació de la pandèmia

Control de les persones usuàries i treballadores




Declaració responsable

- Tota persona usuària individual o treballadora de la instal·lació haurà de declarar responsablement que no presenta cap síntoma compatible amb la COVID-19, no ser positiu o contacte estret amb una persona contagiada.
- També ha de declarar que coneix les normes de prevenció adoptades a la instal·lació i que pren el compromís de complir-les.



Grups estables

- Per permetre l'accés als grups, la persona responsable haurà de certificar que compleixen les condicions estableertes per ser considerat un grup estable i permanent, d'acord amb allò que estableix el Pla d'accio pel desconfinament esportiu a Catalunya.
- S'entendrà com a grups estables i permanents, aquells grups d'esportistes que, de forma continuada, hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19 durant el període d'estabilització del grup.

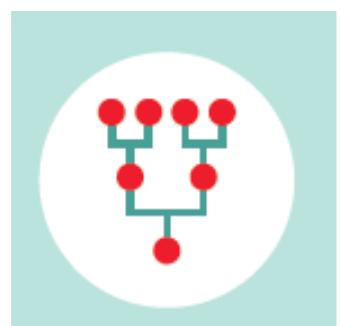


Tracibilitat dels usuaris

- El responsable de la instal·lació ha d'adoptar les mesures necessàries per identificar els usuaris que han participat de les activitats programades per assegurar la traçabilitat en cas que es detecti cap positiu entre els participants de les diferents activitats.
- En relació a la presència de públic a les instal·lacions esportives, es recomana que es limiti al màxim la presència d'espectadors en tota mena de competicions esportives, exceptuant l'acompanyament d'esportistes menors d'edat, els quals podran accedir-hi amb un adult.


Cal evitar que les persones afectades per la malaltia o que presentin símptomes compatibles accedeixin a la instal·lació

Condicions de l'accés i dels recorreguts interiors

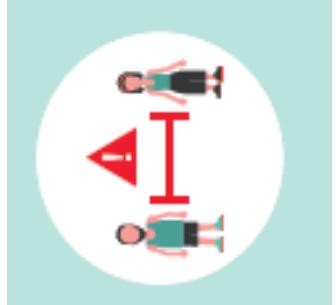

Evitar aglomeracions

- Les mesures que s'estableixin pel control i accés a la instal·lació hauran de garantir que s'eviti l'aglomeració de persones usuàries a l'entrada o la sortida, així com a cada espai esportiu o complementari de la instal·lació.
- Establir, si és necessari, torns d'entrada o un sistema de reserva prèvia per franges horàries. L'assignació horària ha d'evitar que es formin cues o aglomeracions per accedir-hi.
- Es recomana limitar al màxim la utilització de vestidors i dutxes, prioritzant, especialment per als casos de proximitat, que s'accedeixi a la instal·lació ja canviat/da des de casa
- Diferenciar l'entrada i la sortida, si és possible, per portes diferenciades. Establir itineraris interiors amb portes obertes, si és compatible amb les mesures de seguretat, de manera que els recorreguts siguin d'un sol sentit i es redueixin els creuaments. Prioritzar l'ús de les escales vers els ascensors. En cas d'utilització de l'ascensor s'ha de limitar a l'ús individual.
- Evitar la manipulació dels torns d'entrada, manetes de les portes, sistemes d'identificació de tipus digital o tàctil, fonts d'aigua, aixetes, cisternes, interruptors i altres mecanismes, substituint-los per automatismes de detecció de presència o polsadors temporitzats.
- Informar en lloc visible, a l'entrada de la instal·lació i de cada espai, de l'aforament, de les normes d'ús i de les mesures de prevenció estableertes.
- Garantir l'accés i la pràctica esportiva de persones vulnerables o sensibles d'acord amb els criteris establerts per les autoritats sanitàries, disposant, si és necessari, mesures específiques i torns exclusius per a les persones de risc especial i majors de 65 anys.

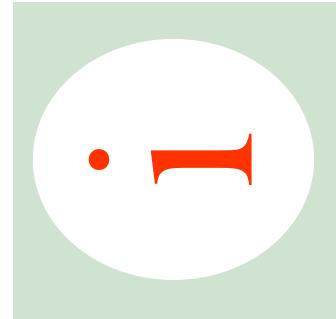


Informació accessible



Persones vulnerables

Cal evitar les aglomeracions, la interacció física, reduir els encreuaments i mantenir informats els usuaris.

L'aforament de les instal·lacions esportives

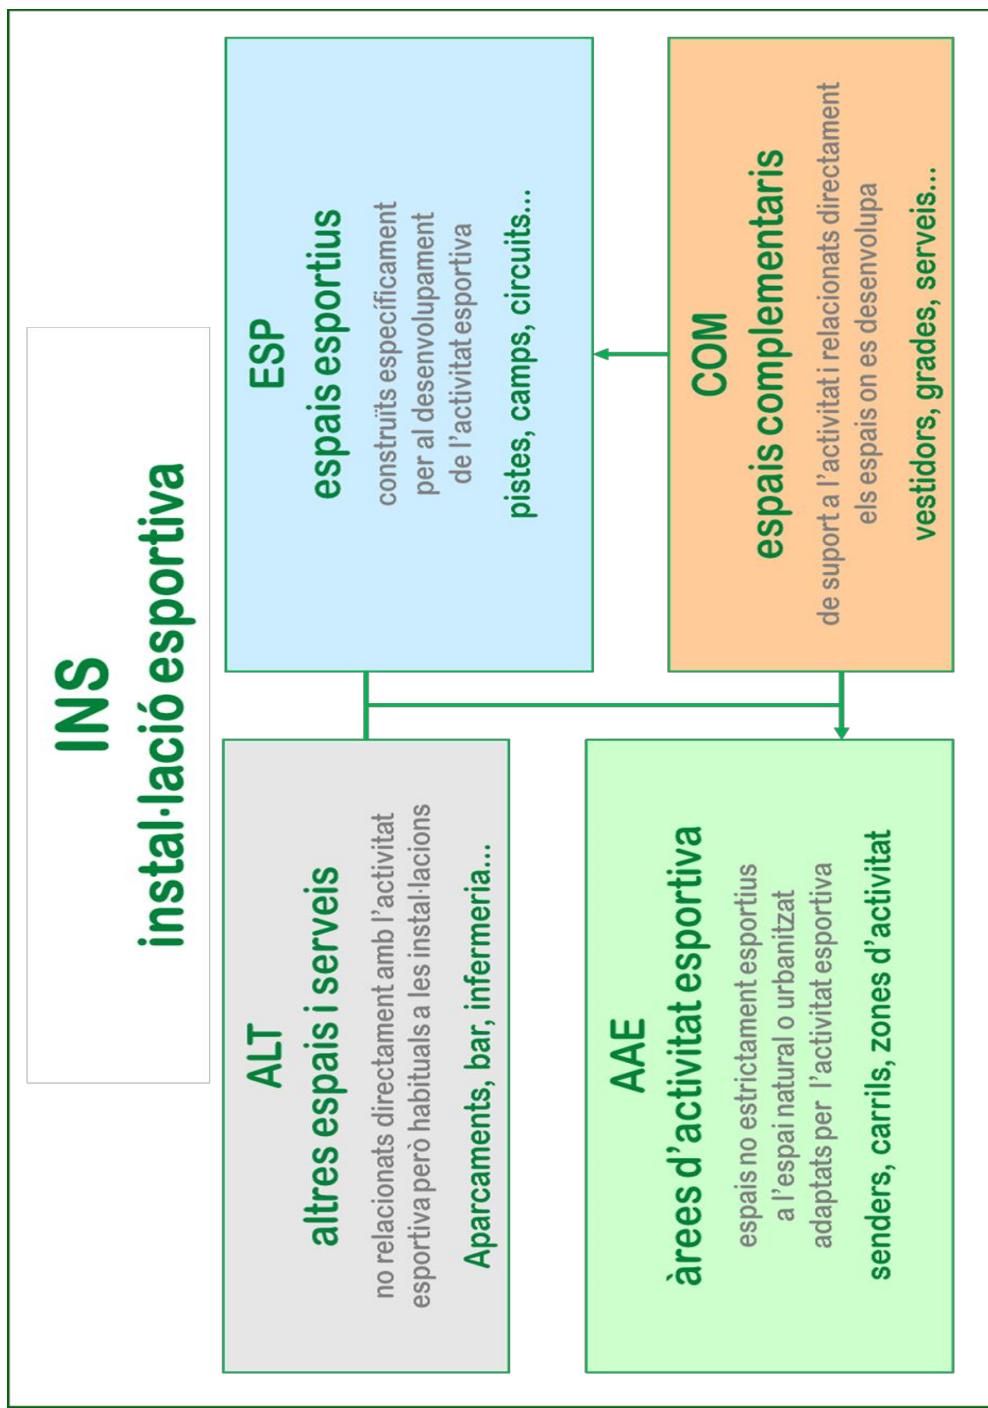

- El titular o, si escau, la persona responsable de l'organització d'activitats a la instal·lació ha d'establir l'aforament d'ús esportiu de cada espai esportiu i complementari de la instal·lació.
- Cal diferenciar l'aforament per a ús esportiu que es detalla en aquest document amb l'ocupació màxima calculada per l'evacuació i incendis que apareix a la llicència ambiental de la instal·lació.
- Als àmbits territorials amb restriccions específiques, serà obligatori reduir l'aforament el % establert per les autoritats sanitàries en cada moment.

[Consulteu aquí les instal·lacions esportives censades al CEEC](#)

L'aforament per a ús esportiu de la instal·lació és la suma dels aforaments dels espais esportius i complementaris

Referències per al càlcul de l'aforament dels espais esportius

- Per al càlcul de l'aforament dels espais esportius cal tenir en compte que la majoria de les activitats esportives són dinàmiques i incrementen l'exhalació que produeixen les persones. Com a referència, els valors a considerar per als diferents tipus d'espai són els següents:




► Les activitats de sala, on la persona pot estar dempeus o estirada a terra, es necessita com a mínim una superfície de $4 \text{ m}^2/\text{persona}$ ($2x2 \text{ m}$), a sales amb aparells s'incrementa a $5 \text{ m}^2/\text{persona}$ ($2x2,5 \text{ m}$).



► Les activitats no estàtiques en piscina, com nedar o banyar-se, es necessita com a mínim una superfície de $6 \text{ m}^2/\text{persona}$ ($3x2 \text{ m}$).



► Les activitats d'equip en pista necessiten per a competició una superfície de $25 \text{ m}^2/\text{persona}$ ($5x5 \text{ m}$) i per a entrenaments un mínim de $12,5 \text{ m}^2/\text{persona}$ ($5x2,5 \text{ m}$).




► Les activitats d'equip en camp necessiten per a competició una superfície de $100 \text{ m}^2/\text{persona}$ ($10x10 \text{ m}$) i per a entrenaments un mínim de $50 \text{ m}^2/\text{persona}$ ($10x5 \text{ m}$).

La superfície necessària augmenta al incrementar-se el desplaçament que requereix l'activitat


Càlcul de l'aforament per a ús esportiu de les sales

Tipus de sala	Superficie sala (m ²)	Ocupació reduïda (persones)			Ocupació màxima (aforament)
		Baixa 30%	Mitjana 50%	Alta 70%	
Sala d'activitats	80	6	10	14	20
Sala d'activitats	160	12	20	28	40
Sala d'activitats	200	15	25	35	50
Sala amb aparells	100	6	10	14	20
Sala amb aparells	150	9	15	21	30
Sala amb aparells	200	12	20	28	40


- Cal considerar com a màxim 1 persona per cada 4 m² a les sales d'activitats i 1 persona per cada 5 m² a les sales amb aparells de musculació i cardiovasculars, sense restriccions (ocupació màxima).
- Per mantenir la distància de seguretat, s'aconsesta marcar a terra una quadrícula de 2 x 2 m, deixant els passos necessaris.

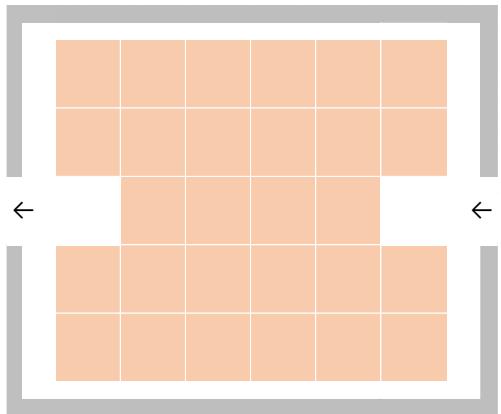

Ocupació alta
70% aforament = 28 personnes

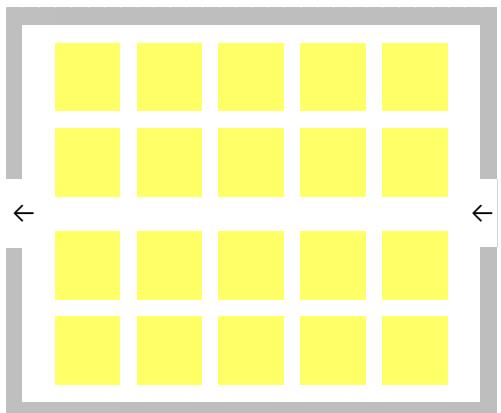

Ocupació mitjana
50% aforament = 20 personnes

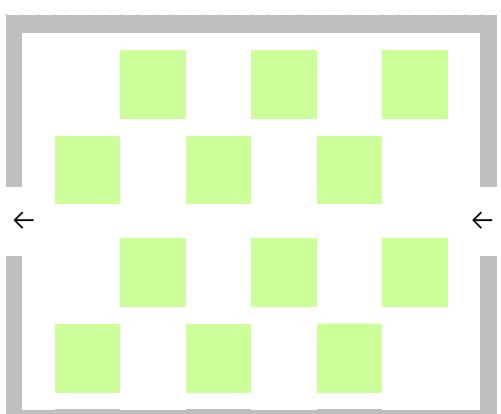


Ocupació baixa
30% aforament = 12 personnes

Exemple d'aplicació de les reduccions per a una sala d'activitats de 160 m²


Càlcul de l'aforament per a ús esportiu de les piscines

Tipus de vas	Superficie làmina aigua (m ²)	Ocupació reduïda (persones)			Ocupació màxima (aforament)
		Baixa 30%	Mitjana 50%	Alta 70%	
Vas de 25 x 12,5 m	312,5	15	26	36	52
Vas de 25 x 16,6 m	416,5	20	34	48	69
Vas de 33 x 25 m	825	41	68	96	137
Vas de 50 x 21 m	1050	52	87	122	175


- Cal considerar com a màxim d'1 persona per cada 6 m² de làmina d'aigua, sense restriccions (ocupació màxima).
- Per mantenir la distància de seguretat s'han de prohibir els avançaments i encreuaments al mateix carrer. Per això, o es limita a 1 persona per carrer o s'agrupen els carrers per parelles, un d'anada i l'altre de tornada, diferenciant nivells de natació.

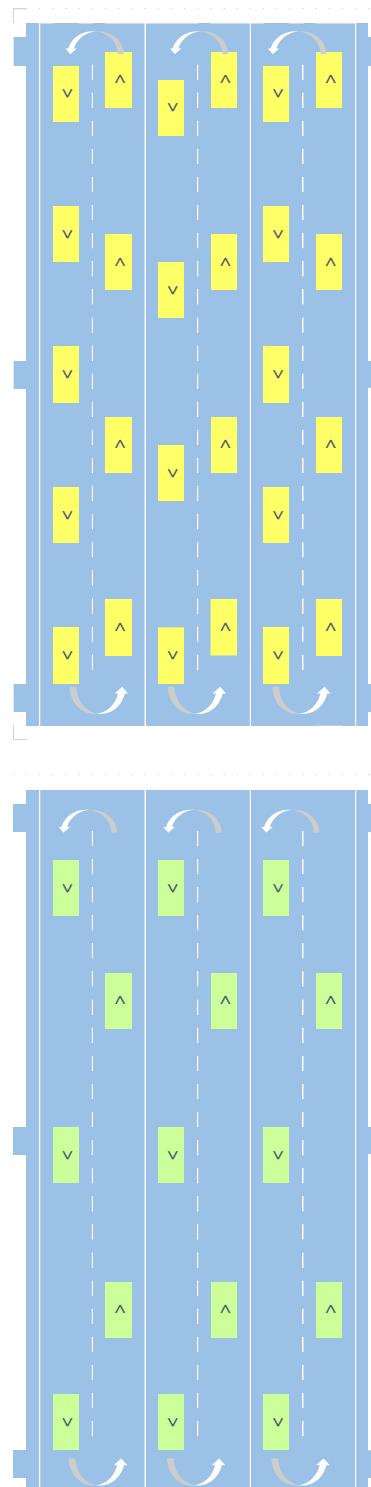

Ocupació baixa
30% aforament = 5 persones cada 2 carrers

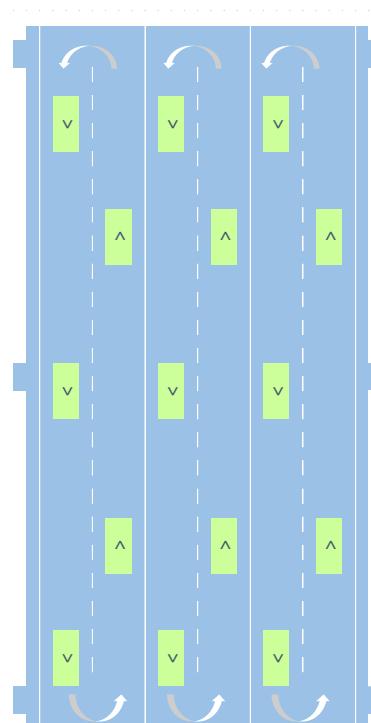


Ocupació mitjana
50% aforament = 8/9 persones cada 2 carrers

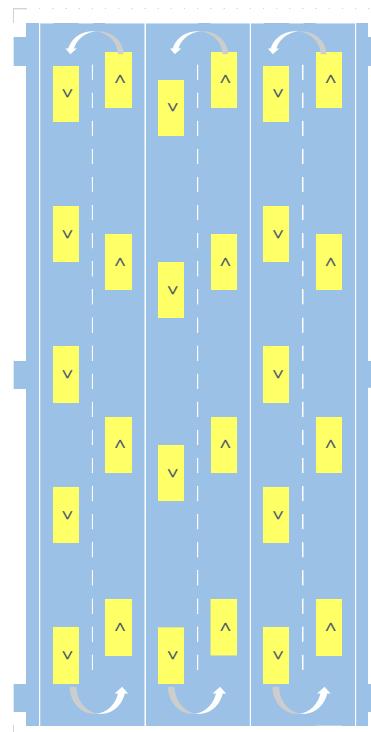

Ocupació alta
70% aforament = 12 persones cada 2 carrers

Exemple d'aplicació de les reduccions a un vas de natació 25 x 12,5 m i 6 carrers de 2 m

Càcul de l'aforament per a ús recreatiu de les piscines a l'aire lliure

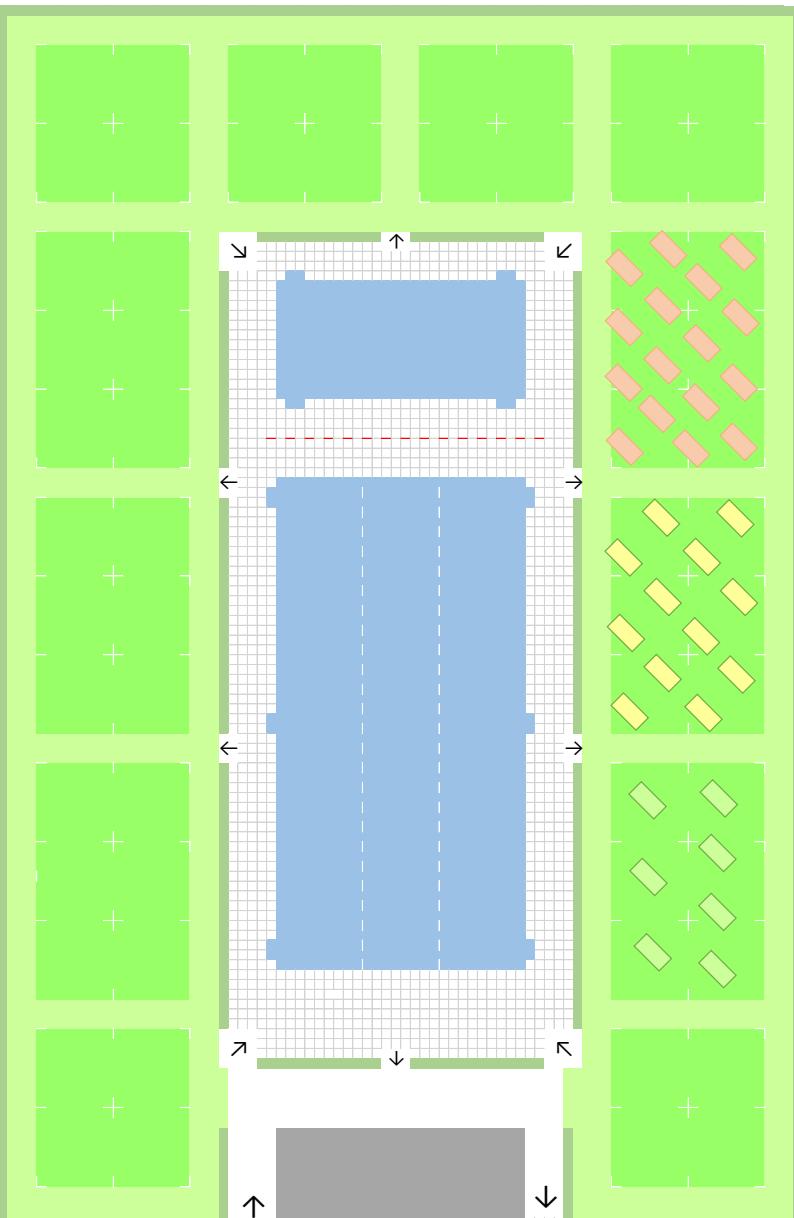

- A les zones d'estada o solàriums de les piscines a l'aire lliure està establert com a màxim 1 persona cada 4 m^2 , sense restriccions (ocupació màxima).
- S'aconsella marcar amb banderoles o cons, una quadricula de $4 \times 4\text{ m}$, deixant els passos necessaris. En cada quadrat podrien estar fins a 4 persones en condicions de normalitat (ocupació màxima).
- És convenient reservar zones del solàrium per a col·lectius específics (majors, grups i unitats de convivència).
- Per a ús recreatiu dels vasos s'ha de considerar un màxim d'1 persona per cada 6 m^2 de làmina d'aigua, sense restriccions (ocupació màxima).
- És convenient reservar zones dels vasos per a les diferents activitats (nedar, bany lliure i jocs infantils).

Ocupació alta
70% aforament
Solàrium: $5,71\text{ m}^2/\text{persona}$
Vasos: $36 + 8 = 44\text{ personnes}$

Ocupació mitjana
50% aforament
Solàrium: $8\text{ m}^2/\text{persona}$
Vasos: $26 + 6 = 32\text{ personnes}$


Ocupació baixa
30% aforament
Solàrium: $13,33\text{ m}^2/\text{persona}$
Vasos: $15 + 4 = 19\text{ personnes}$

Exemple de distribució del solàrium d'una piscina amb vasos de $25 \times 12,5\text{ m}$ i $12,5 \times 6\text{ m}$

Càlcul de l'aforament per a ús esportiu de les pistes i pavellons

Tipus d'espai	Superfície pista (m ²)	Ocupació reduïda (persones)			Ocupació màxima (aforament)
		Baixa 30%	Mitjana 50%	Alta 70%	
Pista de 32 x 19 m	608	15	24	34	49
Pista de 44 x 22 m	968	23	39	54	77
Pista de 44 x 32 m	1.408	34	56	79	113
Pavelló de 32 x 20 m	640	15	26	36	51
Pavelló de 44 x 23 m	1.012	24	40	57	81
Pavelló de 45 x 27 m	1.215	29	49	68	97

- Per al càlcul de l'aforament cal tenir en compte la superfície total de l'espai esportiu (marcatges més bandes).
- Per a entrenaments es requereix un mínim de 12,5 m² (5x2,5 m) per persona (ocupació màxima).
- S'aconsella dividir la pista en sectors per acollir els diferents grups.

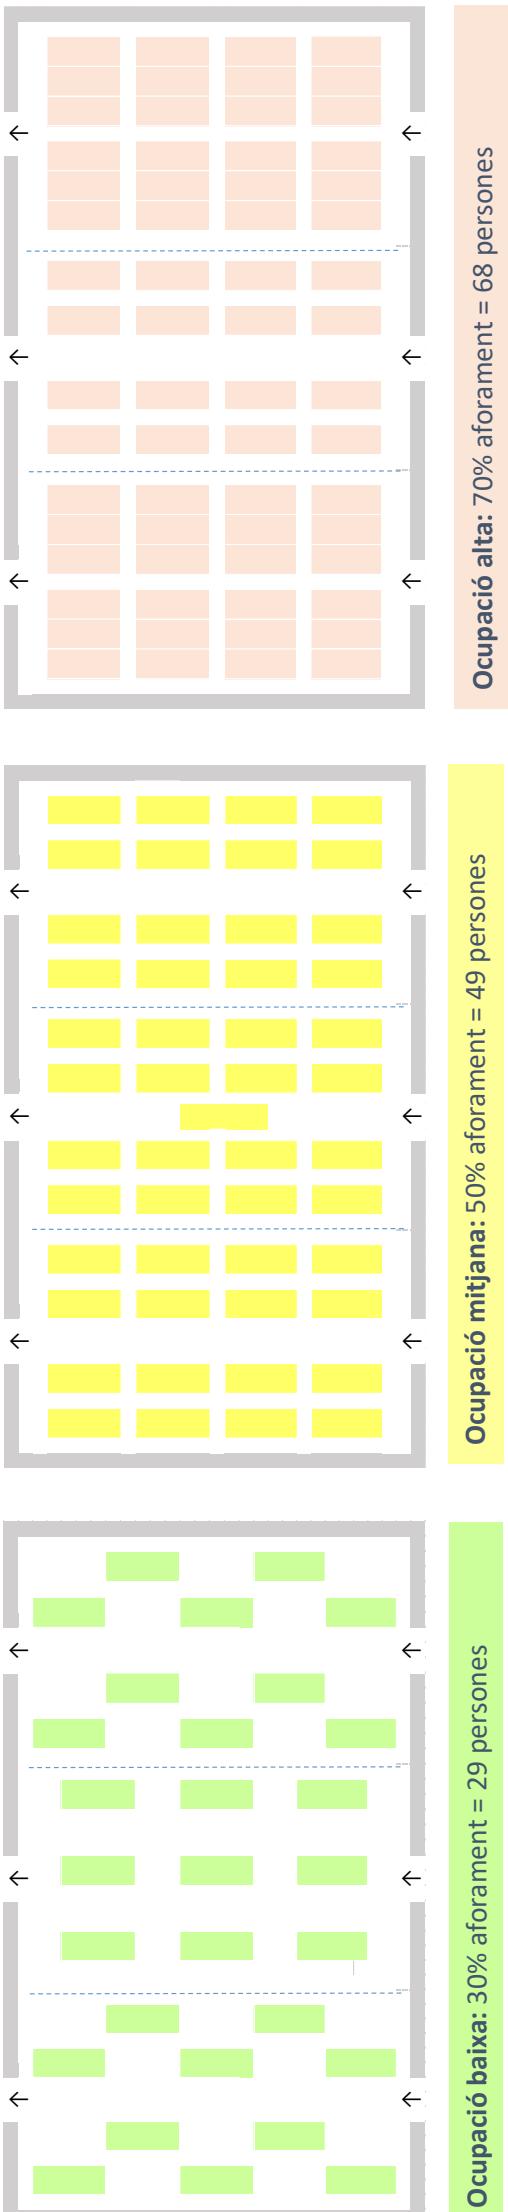

Ocupació baixa: 30% aforament = 29 persones

Ocupació mitjana: 50% aforament = 49 persones

Ocupació alta: 70% aforament = 68 persones

Exemple d'aplicació de les reduccions en un pavelló triple de 45 x 27 m


Càcul de l'aforament per a ús esportiu dels camps

Tipus d'espai	Superficie camp (m ²)	Ocupació reduïda (persones)			Ocupació màxima (aforament)
		Baixa 30%	Mitjana 50%	Alta 70%	
Camp de 53 x 33 m	1.749	10	17	24	35
Camp de 63 x 42 m	2.646	16	26	37	53
Camp de 70 x 48 m	3.360	20	34	47	67
Camp de 95 x 48 m	4.560	27	46	64	91
Camp de 106 x 63 m	6.678	40	67	93	134
Camp de 114 x 73 m	8.322	50	83	117	166


Per al càlcul de l'aforament cal tenir en compte la superfície total de l'espai esportiu (marcatges més bandes).

Per a entrenaments es requereix un mínim de 50 m² (10x5 m) per persona (ocupació màxima).


S'aconsella dividir el camp en sectors per acollir els diferents grups.

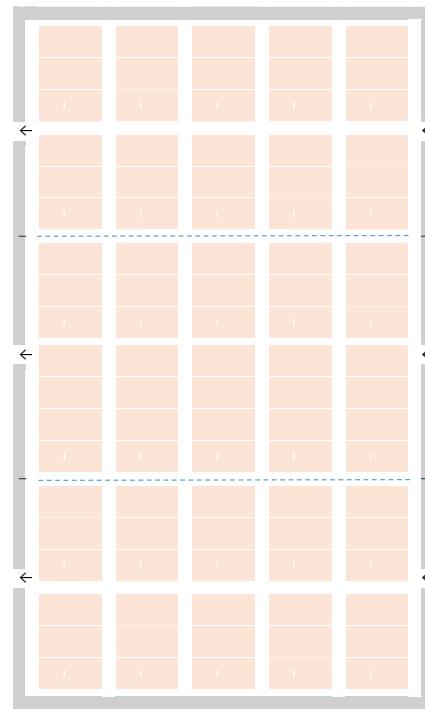

Ocupació alta: 70% aforament = 93 persones

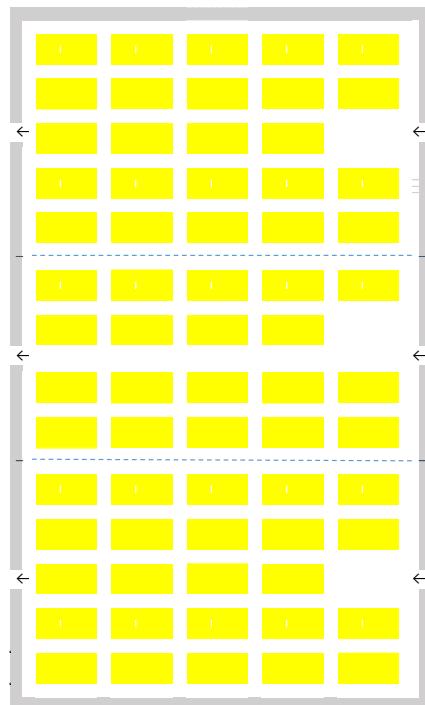


Ocupació mitjana: 50% aforament = 67 persones

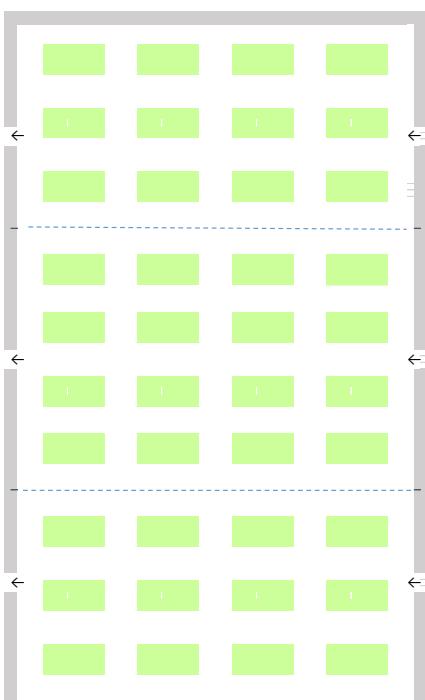

Ocupació baixa: 30% aforament = 40 persones

Exemple d'aplicació de les reduccions en un camp de 106 x 63 m

Càlcul de l'aforament dels vestidors

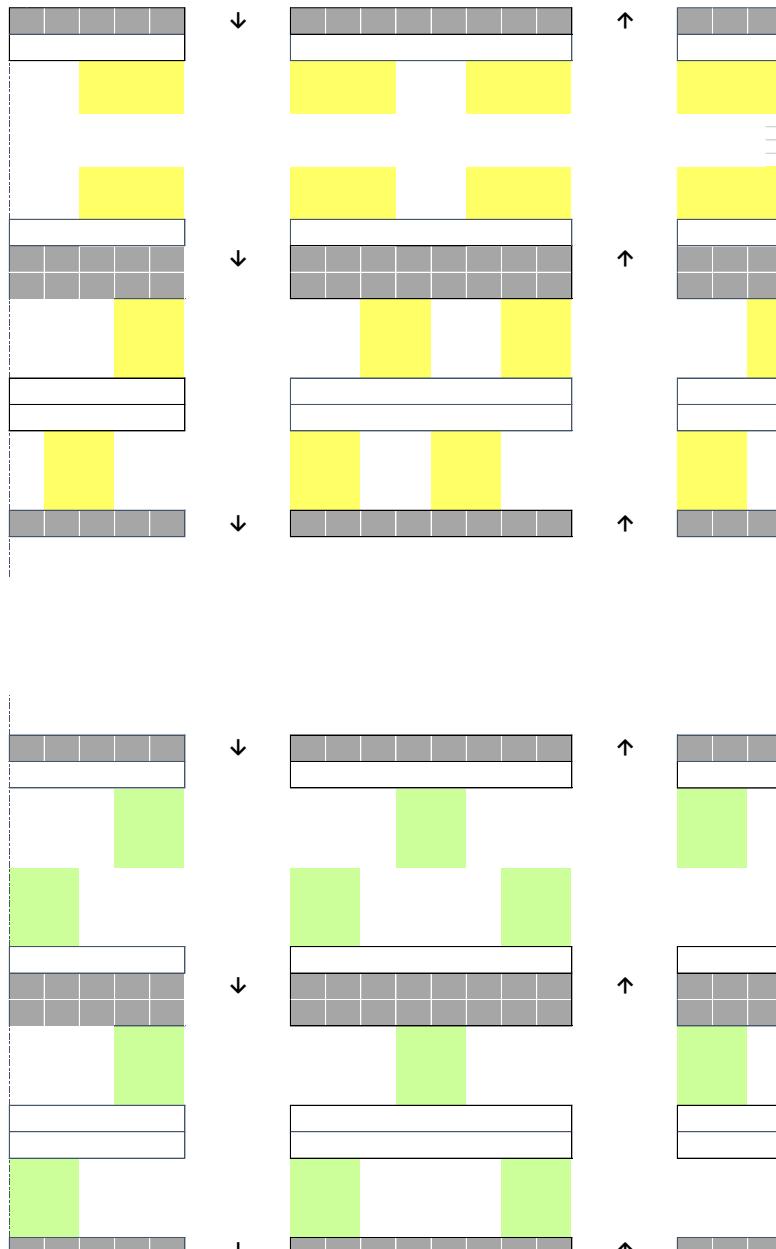


Ocupació baixa
30% aforament = 12 personnes

Ocupació mitjana
50% aforament = 16 personnes

Exemple de distribució de les zones de canvi d'un vestidor tipus de 100 m²

- Cal considerar com a mínim 3 m² de superfície de vestidor per persona.
- Per garantir la distància entre persones, s'aconsella marcar a terra zones de canvi d'1,5 x 1 m o cercles de superfície equivalent davant del corresponent banc i armariet, separant aquestes zones entre si 1 m com a mínim.
- S'aconsella fer servir només els armariets situats davant de cada zona de canvi i els assecadors sectoritzats individualment.
- L'ocupació màxima s'ha de limitar per garantir en tot moment la distància de seguretat d'1,5 m. Si no es pot garantir aquesta distància, caldrà instal·lar mampares protectores.

Càlcul de l'aforament de les grades d'espectadors

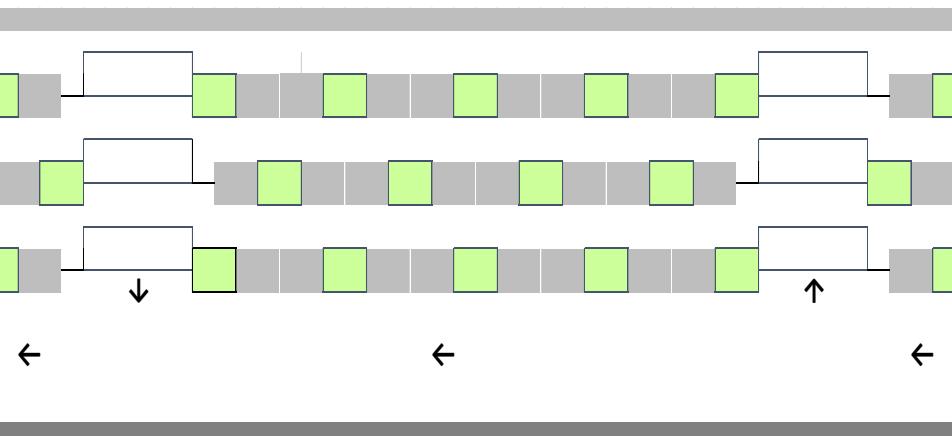

- Cal considerar 1 persona per cada seient i 1 persona per cada 0,5 m de grada si no hi ha seients.
- Per mantenir la distància de seguretat d'1,5 m, a grades interiors, es deixarà de cada 3 seients 2 de lliures. A grades exteriors, la distància serà d'1m, i es deixarà de cada 2 seients, 1 de lliure. Tot això, sempre que en files successives les persones seguin a portell. Les persones de la mateixa unitat de convivència podran seure juntes.
- S'aconsella marcar els seients que no es puguin fer servir en cada moment, també els espais ocupables en les grades sense seients.
- Es recomana diferenciar els recorreguts d'accés i sortida i accedir per ordre per un costat de la fila i sortir per l'altre per evitar els encreuaments i, a les grades, evitar cridar i tenir mostres d'eufòria amb les altres persones del públic.
- Durant la fase de represa està limitat l'aforament de públic a l'aire lliure a un màxim de 2.000 persones en espais sectoritzats o fins a 3.000 quan se situin en seients preassignats, tot fent ús obligatori de mascareta i es porti un registre dels assistents. En espais tancats la limitació és de 1.000 i 2.000 persones respectivament.
- També està establert per a instal·lacions esportives estables amb un aforament de públic superior a 5.000 persones, que prèviament a la celebració de l'esvaniment esportiu, els organitzadors presentin un Pla específic amb protocols concrets davant la SGAEF per a la seva validació.

Exemple d'ocupació de grada mantenint la distància de seguretat